

Olsztyn, dnia 12 lutego 2026 r.

SD.6223.11.2025.AJ

Decyzja

Na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) – później „*Kpa*” w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647) – później „*Poś*”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 grudnia 2025 r. Pana Konrada Nowak – Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Kosin – Prokurenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46, w sprawie wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez Prezydenta Olsztyna decyzją z dnia 17 lipca 2006 r., znak sprawy: OS.I.768-3/06 (zmienionego: decyzją znak: SD.6223.2.2014.MJ z dnia 3 grudnia 2014 r., decyzją znak: SD.6223.5.2015.MJ z dnia 11 grudnia 2015 r., postanowieniem znak: SD.6223.5.2015.MJ z dnia 17 grudnia 2015 r., decyzją znak: SD.6223.5.2020.AR z dnia 4 stycznia 2021 r., decyzją znak: SD.6223.6.2021.AR z dnia 2 listopada 2021 r., decyzją znak: SD.6223.10.2021.ND z dnia 3 marca 2022 r., decyzją znak: SD.6223.6.2022.ND z dnia 23 grudnia 2022 r., decyzją znak: SD.6223.2.2023.ND z dnia 7 marca 2023 r., postanowieniem znak: SD.6223.2.2023.ND z dnia 4 marca 2024 r., decyzją znak: SD.6223.6.2025.ND z dnia 6 października 2025 r. oraz decyzją znak: SD.6223.8.2025.AR/AJ z dnia 30 stycznia 2026 r.)

orzekam

I. Zmienić na wniosek i za zgodą strony decyzję Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2006 r., znak: OS.I.768-3/06 (z późn. zm.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olsztynie w następujący sposób:

1. W rozdziale II. Rodzaj instalacji dodaje się tabelę „Charakterystyka emitorów dachowych”:

Charakterystyka emitorów dachowych.

Emitor	Rodzaj emitora	Wysokość wylotu nad poziomem terenu [m npt]	Średnica wylotu [m]	Temperatur a gazów odlotowych (średnia)	Przepływ [m ³ /h]	Prędkość gazów na wylocie [m/s]
E2-WN	Dachowy, zadaszony	30,0	0,36	280 K	3500	0
E3-WN	Dachowy, zadaszony					
E4-WN	Dachowy, zadaszony					
E5-WN	Dachowy, zadaszony					
E6-WN	Dachowy, zadaszony					

Umieszczenie emitorów/ wentylatorów na terenie MPEC – załącznik nr 1.

2. W rozdziale IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii oraz wytwarzania odpadów dodaje się podpunkt wraz z tabelą o brzmieniu:

1.5. Dopuszczalne rodzaje i ilości substancji wprowadzane do powietrza z emitorów dachowych

Dopuszczalne rodzaje i ilości substancji wprowadzane do powietrza z emitorów dachowych.

Emitor	Rodzaj zanieczyszczenia	Emisja maksymalna z emitora [kg/h]	Emisja roczna [Mg/a]
E2-WN	pył ogółem	0,035	0,0085
E3-WN	pył ogółem	0,035	
E4-WN	pył ogółem	0,035	
E5-WN	pył ogółem	0,035	
E6-WN	pył ogółem	0,035	

3. Pozostałe zapisy decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2006 r., znak: OS.I.768-3/06 (z późn. zm.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w ciepłowni Miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olsztynie **pozostają bez zmian.**

Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2025 r. do Urzędu Miasta Olsztyna wpłynął wniosek Pana Konrada Nowak – Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Kosin – Prokurenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Słonecznej 46, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego przez Prezydenta Olsztyna z dnia 17 lipca 2006 r., znak: OS.I.768-3/06 (zmienionego: decyzją znak: SD.6223.2.2014.MJ z dnia 3 grudnia 2014 r., decyzją znak: SD.6223.5.2015.MJ z dnia 11 grudnia 2015 r., postanowieniem znak: SD.6223.5.2015.MJ z dnia 17 grudnia 2015 r., decyzją znak: SD.6223.5.2020.AR z dnia 4 stycznia 2021 r., decyzją znak: SD.6223.6.2021.AR z dnia 2 listopada 2021 r., decyzją znak: SD.6223.10.2021.ND z dnia 3 marca 2022 r., decyzją znak: SD.6223.6.2022.ND z dnia 23 grudnia 2022 r., decyzją znak: SD.6223.2.2023.ND z dnia 7 marca 2023 r., postanowieniem znak: SD.6223.2.2023.ND z dnia 4 marca 2024 r., decyzją znak: SD.6223.6.2025.ND z dnia 6 października 2025 r. oraz decyzją znak: SD.6223.8.2025.AR/AJ z dnia 30 stycznia 2026 r.).

Zgodnie z art. 378 ust. 1 *Poś* organem właściwym do udzielenia niniejszego pozwolenia jest starosta. Ilekroć w ustawie jest mowa o starostach, rozumie się przez to również prezydentów miast na prawach powiatu. Olsztyn jest gminą mającą status Miasta na prawach powiatu, w związku z czym organem właściwym do zmiany pozwolenia jest Prezydent Olsztyna.

Wnioskodawca w przedłożonej dokumentacji wskazał, iż zmiana zapisów pozwolenia zintegrowanego dotyczy uzupełnienia go o 5 emitorów/wentylatorów dachowych wspomagających wentylację grawitacyjną pomieszczenia poziomego nawęglania, co stanowi realizację pokontrolną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wnioskowana zmiana nie jest „zmianą sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudową, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko”, czyli nie jest istotną zmianą instalacji wg. zapisu art. 3 pkt. 7 oraz art. 214 ust. 1 i ust. 3 *Poś*.

Zgodnie z art. 61 §4 *Kpa* poinformowano pismem znak: SD.6223.11.2025.AJ, nr dokumentu: 247057.12.2025-W z dnia 19 grudnia 2025 r. wnioskodawców o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 5 lutego 2026 r. tut. organ zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z aktami w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się co do ich treści przed wydaniem decyzji na podstawie zebranych materiałów. Uwag nie wniesiono.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż spełniają one wymagania ustawy *Poś* oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie, stąd orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania w wyniku czego decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 111 §1 *Kpa* Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie niniejszej decyzji.




z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Ewa Łukasik
Dyrektor Wydziału Środowiska

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn,
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (kopia elektroniczna – pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl),
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn (eDoręczenia),
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Oficerska 16, 10-218 Olsztyn (eDoręczenia),
5. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (eDoręczenia),
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn (eDoręczenia),
7. a/a

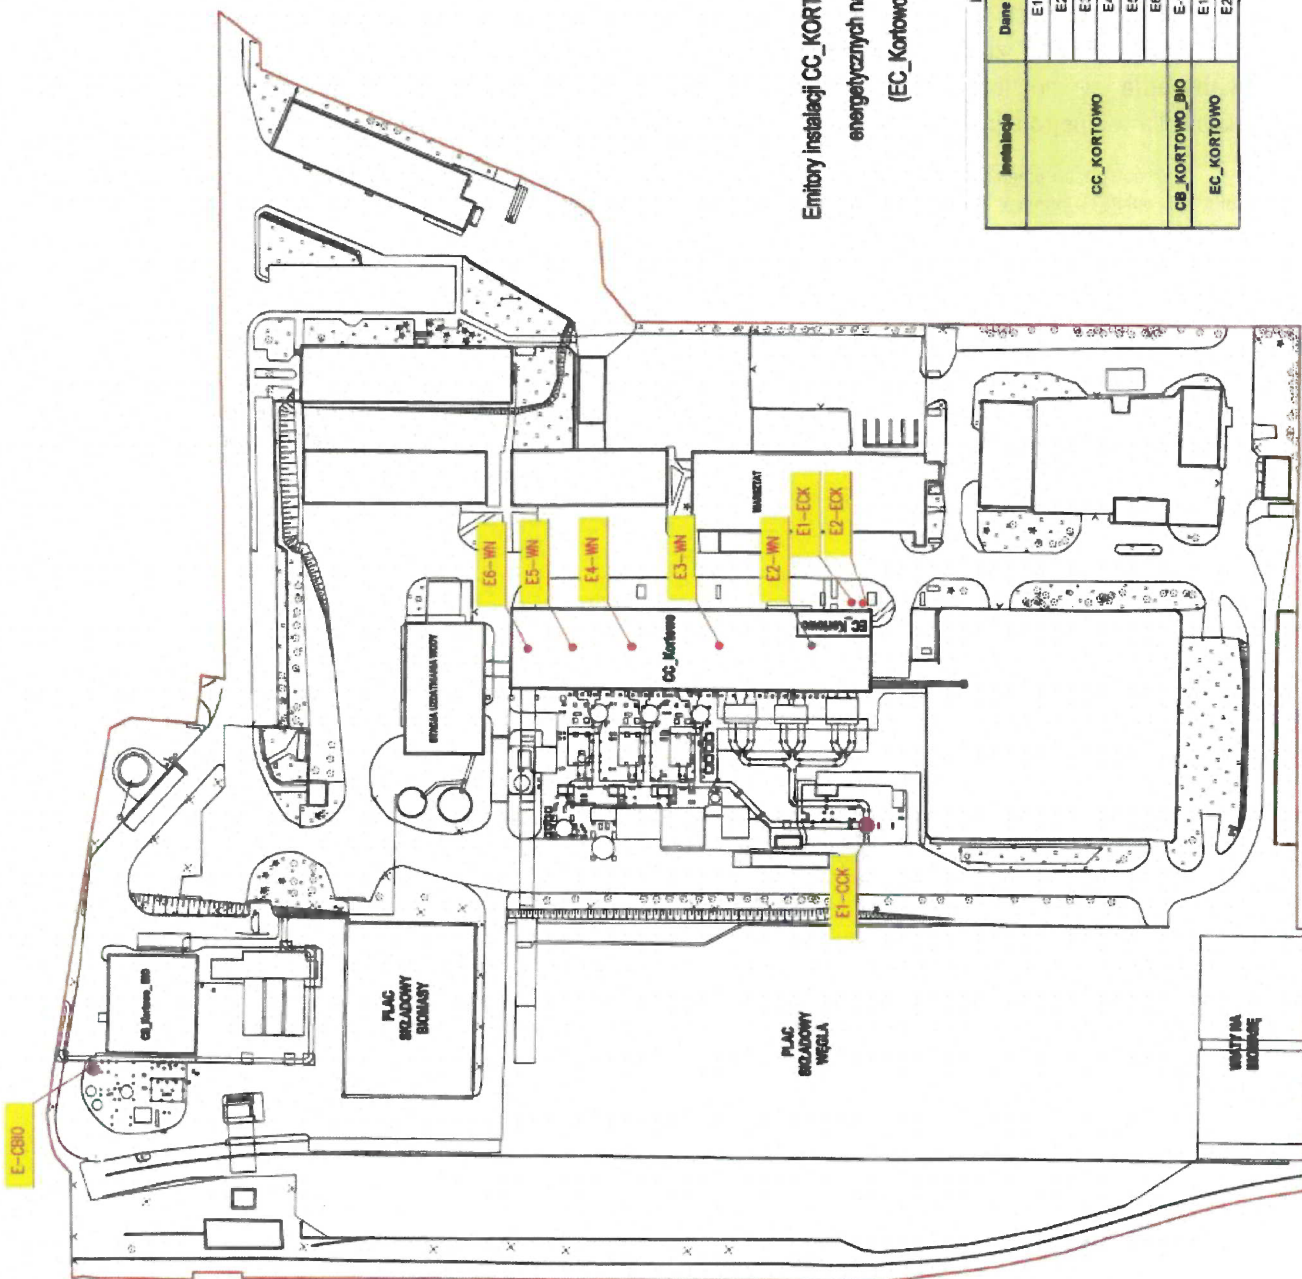

Emitory instalacji CC_KORTOWO oraz emitory innych instalacji energetycznych na terenie MPEC Sp. z o.o. (EC_Kortowo i CB_Kortowo_BIO)

Instalacja	LEGENDA		
	Dane emitora	h [m n.p.m.]	d [m]
CC_KORTOWO	E1-COK	70,00	2,80
	E2-WN	20,00	0,36
	E3-WN	20,00	0,36
	E4-WN	20,00	0,36
	E5-WN	20,00	0,36
CB_KORTOWO_BIO	E-CBO	95,00	1,60
	E1-ECK	19,60	0,30
EC_KORTOWO	E2-ECK	19,60	0,25